



**PRÉFET DE LA MOSELLE**

**Direction Départementale des territoires**

Service aménagement, biodiversité et eau

**RÉCÉPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION  
CONCERNANT LA RÉALISATION D'UN FORAGE POUR L'ALIMENTATION  
EN EAU DU BÉTAIL DANS UN PRÉ PÂTURÉ AU LIEU-DIT L'ABBISCH  
SUR LA COMMUNE D'ACHEN**

**Dossier n° 057-2015-00355**

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE  
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST  
PREFET DE LA MOSELLE  
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR  
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

**CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS  
N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE DES TRAVAUX**

- VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56;
- VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse;
- VU le décret du 31 mai 2012 nommant Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Préfet de la Moselle;
- VU L'arrêté préfectoral DCTAJ n°2015-A-49 du 22 octobre 2015 portant délégation de signature en faveur de M. Benoît TIMMESCH directeur départemental des territoires de la Moselle par intérim;
- VU le dossier de déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement considéré complet à la date du 31 décembre 2015, présenté par M. Jean-Charles OBRINGER, enregistré sous le n°057-2015-00355.

**DONNE RECEPISSE DU DEPOT DE SON DOSSIER DE DECLARATION AU PETIONNAIRE  
SUIVANT :**

**Monsieur Jean-Charles OBRINGER  
21, rue de Wiesviller  
57412 ACHEN**

concernant : Réalisation d'un forage pour l'alimentation en eau du bétail dans un pré pâturé à ACHEN au lieu-dit Labbisch.

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique concernée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

Rubrique	Intitulé	Arrêté de prescriptions générales à respecter
1.1.1.0	Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D)	arrêté du 11 septembre 2003 modifié par arrêté du 7 août 2006

**Le déclarant ne peut pas débiter les travaux avant le 17 février 2016 correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R 214-35 du code de l'environnement.**

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

**En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.**

A cette échéance, une copie du récépissé sera affichée à la mairie de la commune d'ACHEN où cette opération doit être réalisée et le dossier de déclaration sera consultable en mairie pendant une durée minimale d'un mois.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Moselle ([www.moselle.gouv.fr](http://www.moselle.gouv.fr) - Territoires – eau et pêche – Décision du domaine de l'eau – déclaration et autorisation) durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, « sans préjudice de l'application des articles L.515-27 et L.553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L.514-6 et aux articles L.211-6, L. 214-10 et L.216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé. L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et le cas échéant de la date de mise en service.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d'une recherche éventuelle d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

A Metz, le 31 décembre 2015

Pour le Préfet et par délégation,

LA RESPONSABLE DE L'UNITE POLICE DE L'EAU

P.I. LA CHARGÉE DE MISSION POLICE DE L'EAU



CHANTAL BICHLER

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.



## FICHE DESCRIPTIVE

### REALISATION D'UN FORAGE sur la commune de ACHEN

Récépissé / Autorisation n° 57-2015-00355

#### 1 - GENERALITES

Maître d'ouvrage : M. OBRINGER Jean-Charles

Coordonnées : 21, rue de Wiesviller à 57412 ACHEN

Tél : 03 87 02 12 32

Fax :


Mail :

#### Plan de situation du IOTA

Coordonnées Lambert 93 : En X : 1 007 405 m et en Y : 6 890 245 m

Cote altimétrique est 273 m NGF

Forage implanté sur la parcelle section 11 N°122 lieu dit « Labbisch » à ACHEN et éloigné de tout bâtiment, dans un fond de vallon et hors zone inondable.

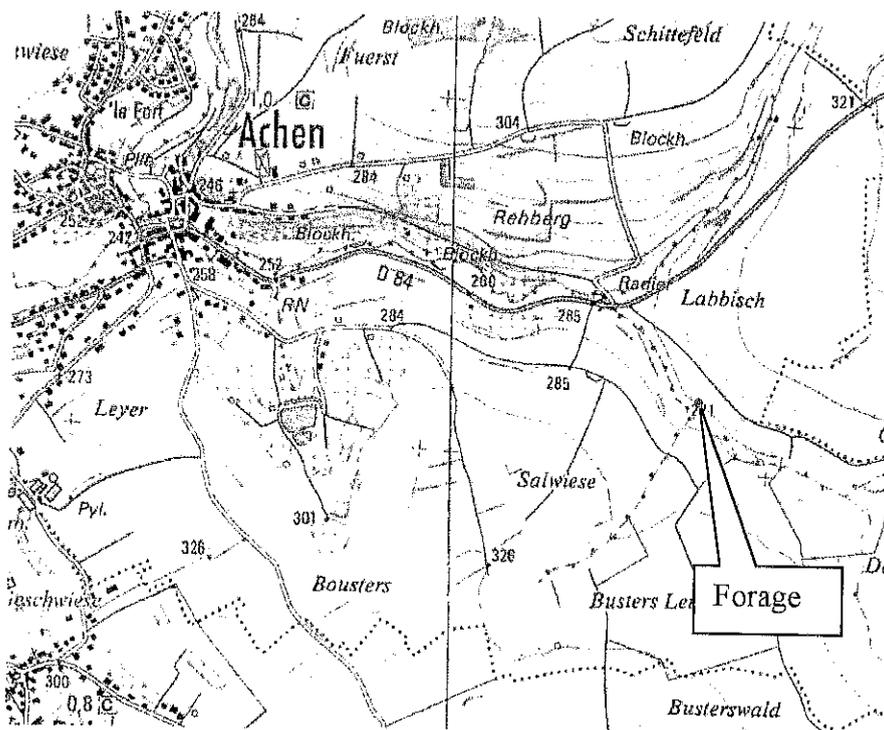

#### IMPLANTATION DU FORAGE

Nom et code de la masse d'eau souterraine : Calcaire du Muschelkalk (FRCG008)

## CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le puits de pompage servira pour desservir en eau un pré pâturé situé à l'écart pour l'alimentation du bétail présent sur le site (20 bovins environ).

## TECHNIQUE DU FORAGE

Forage Ø 170 mm au marteau fond de trou avec tubage acier provisoire sur la hauteur des terrains instables.

## FORAGE

- **Équipement :** tube : PVC plein de diamètre 115/125 mm –  
Diamètre : 170 mm  
Crépine : PVC Ø 115/125
- **Profondeur finale :** 40 m environ
- **Tête d'ouvrage :** Tête du forage dépassant de 50 cm mini au-dessus du TN, capot de fermeture amovible
- **Besoin en eau de pompage :** 1,6 m<sup>3</sup> / jour sur 6 à 8 mois
- **Débit :** Suivant débit d'exploitation de l'ouvrage défini lors de l'essai de pompage
- **Volume maximal annuel :** Moins de 384 m<sup>3</sup> avec compteur à mettre en place sur la conduite de refoulement du puits de pompage

## MESURES CORRECTRICES ET COMPENSATOIRES

L'exploitant ne réalisera aucun épandage de fumier dans un rayon de 35 m autour du puits projeté.

**Mesures correctrices :**

**Mesures compensatoires**