



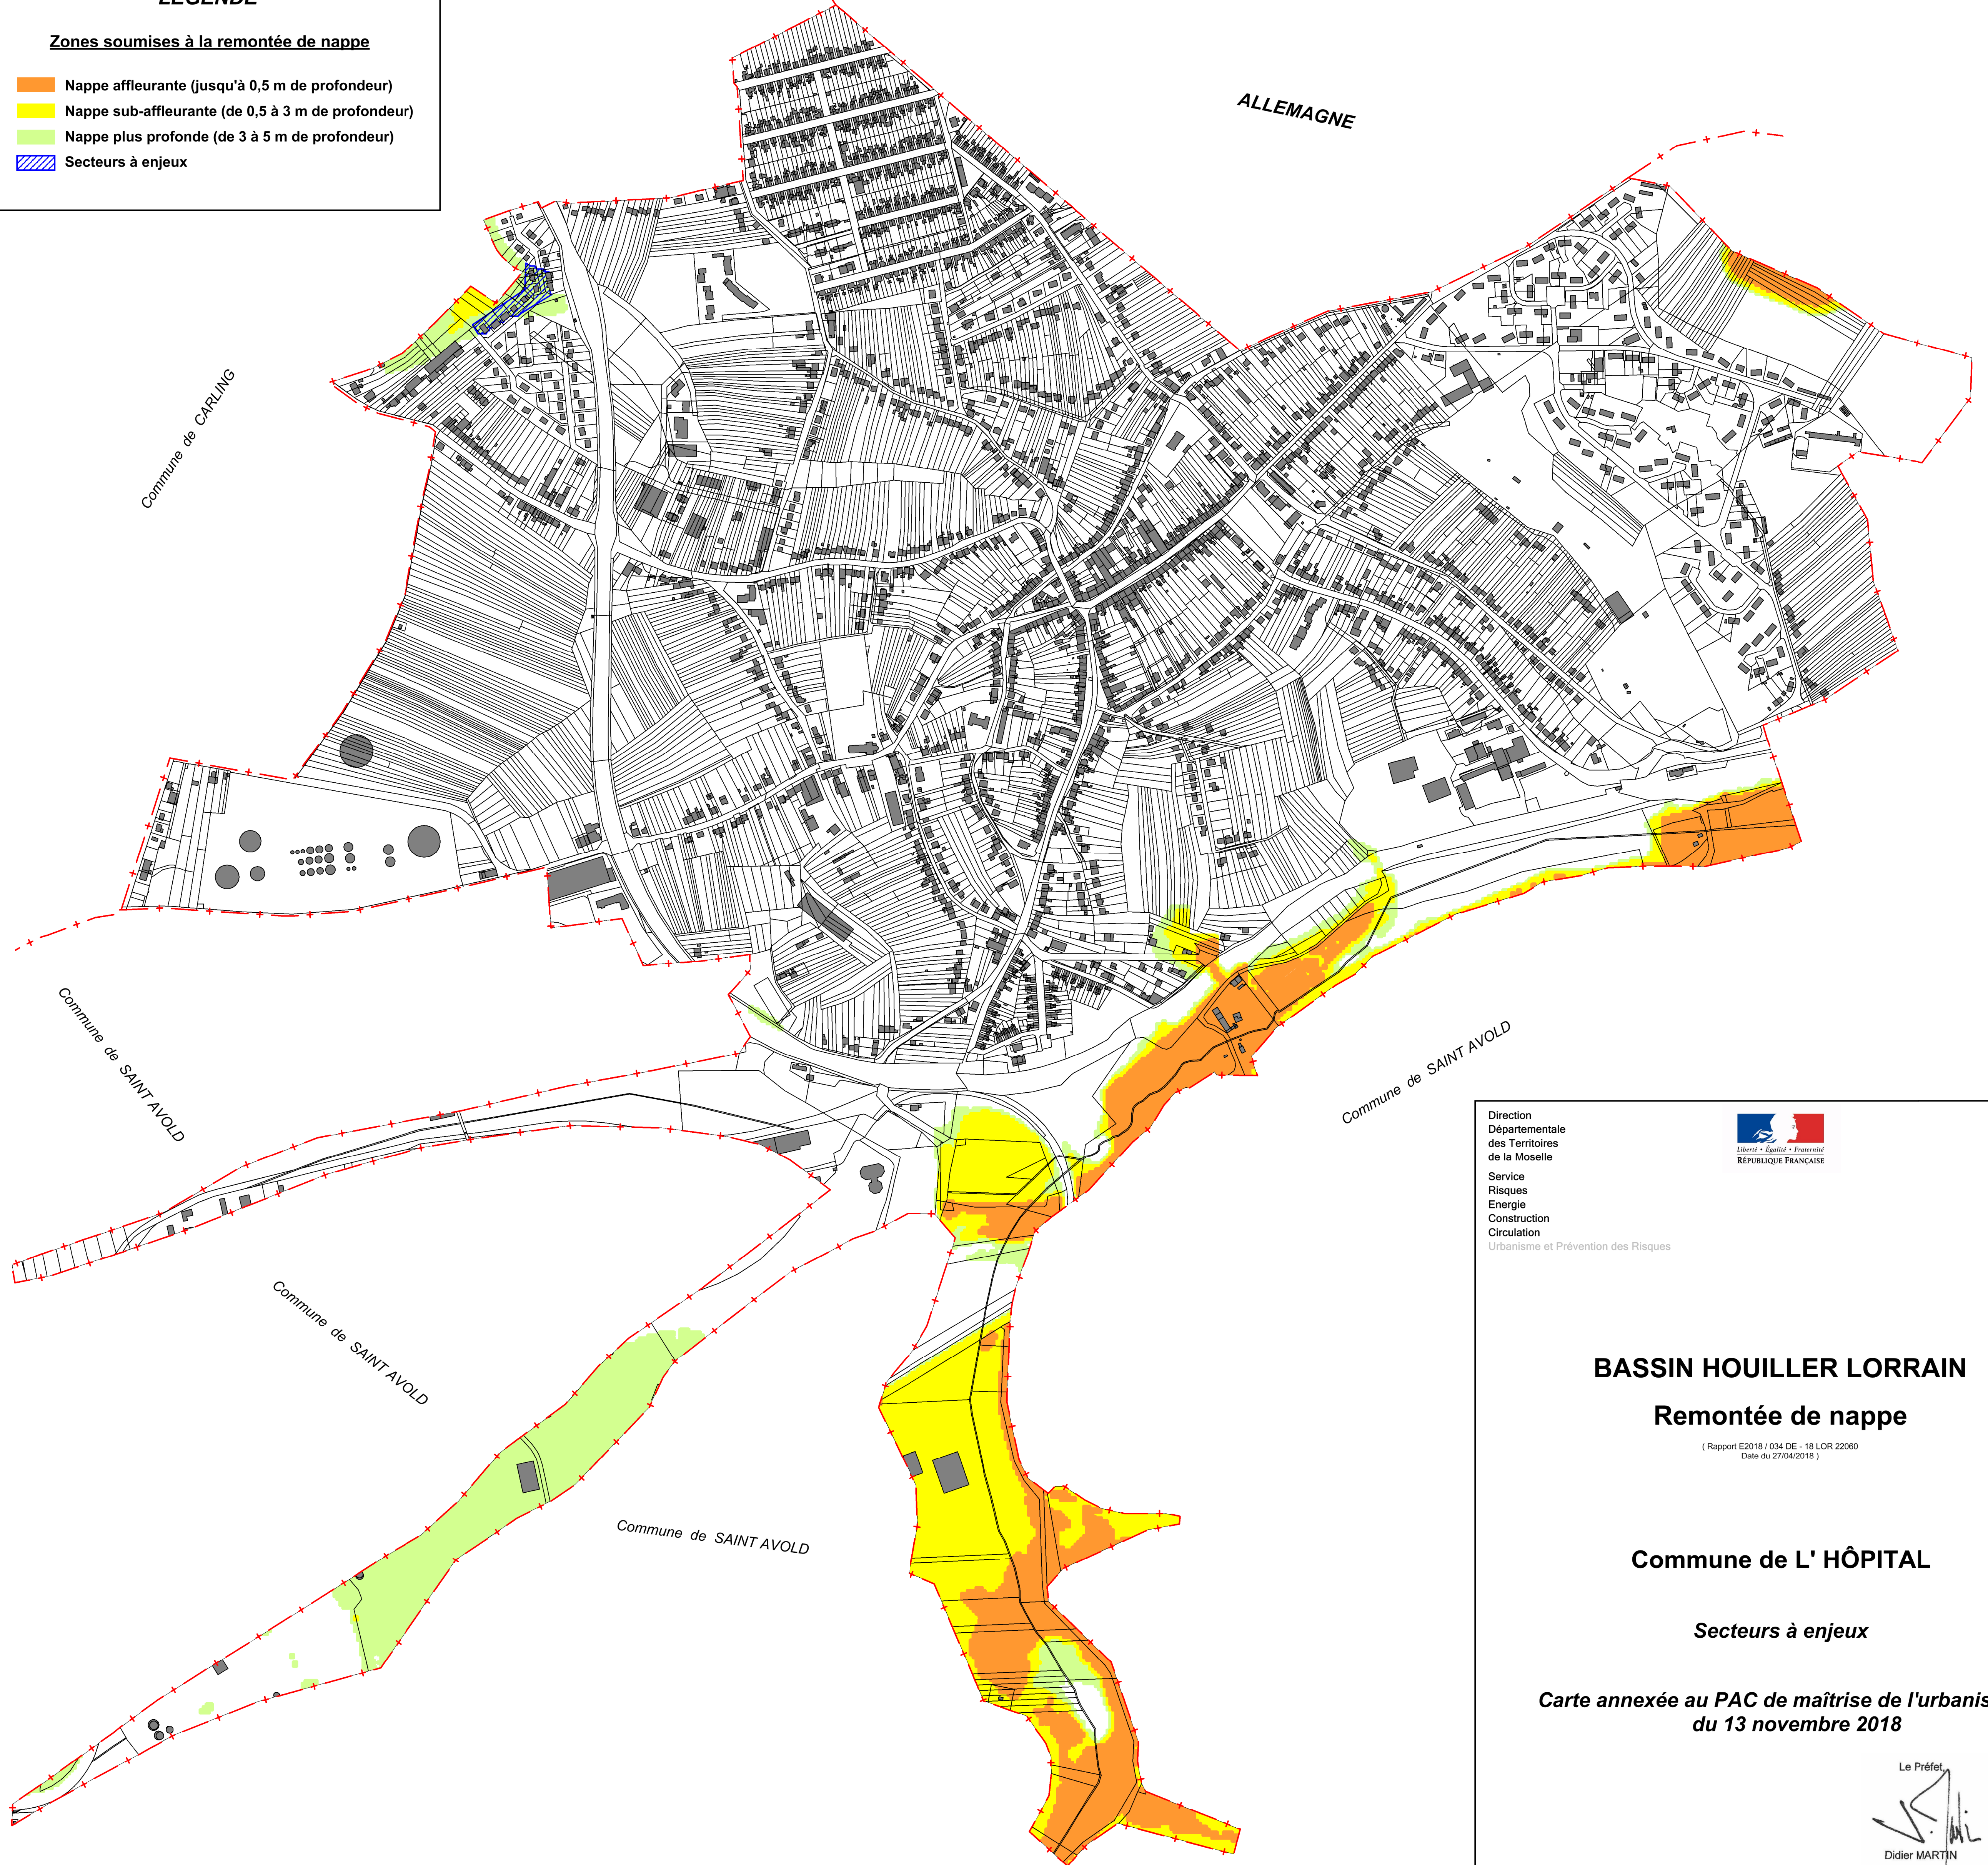


LEGENDE

Zones soumises à la remontée de nappe

-  Nappe affleurante (jusqu'à 0,5 m de profondeur)
-  Nappe sub-affleurante (de 0,5 à 3 m de profondeur)
-  Nappe plus profonde (de 3 à 5 m de profondeur)
-  Secteurs à enjeux



Direction
Départementale
des Territoires
de la Moselle

Service
Risques
Énergie
Construction
Circulation
Urbanisme et Prévention des Risques



BASSIN HOILLER LORRAIN

Remontée de nappe

(Rapport E2018 / 034 DE - 18 LOR 22060
Date du 27/04/2018)

Commune de L' HÔPITAL

Secteurs à enjeux

Carte annexée au PAC de maîtrise de l'urbanisme
du 13 novembre 2018

Le Préfet

Didier MARTIN

0 50 100 150 200 250m