

FICHE DESCRIPTIVE

REJET D'EAUX PLUVIALES du lotissement "Le Clos de la Ferme" sur la commune de JURY

Récépissé n° 57-2012-00089

GENERALITES

Maître d'ouvrage
IG Lots les Vignottes
M SEPANICK
10 rue des Augustins


57000 METZ

Tél : 03 87 75 67 67

Fax : 03 87 74 68 85

Mail :

Plan de situation du IOTA

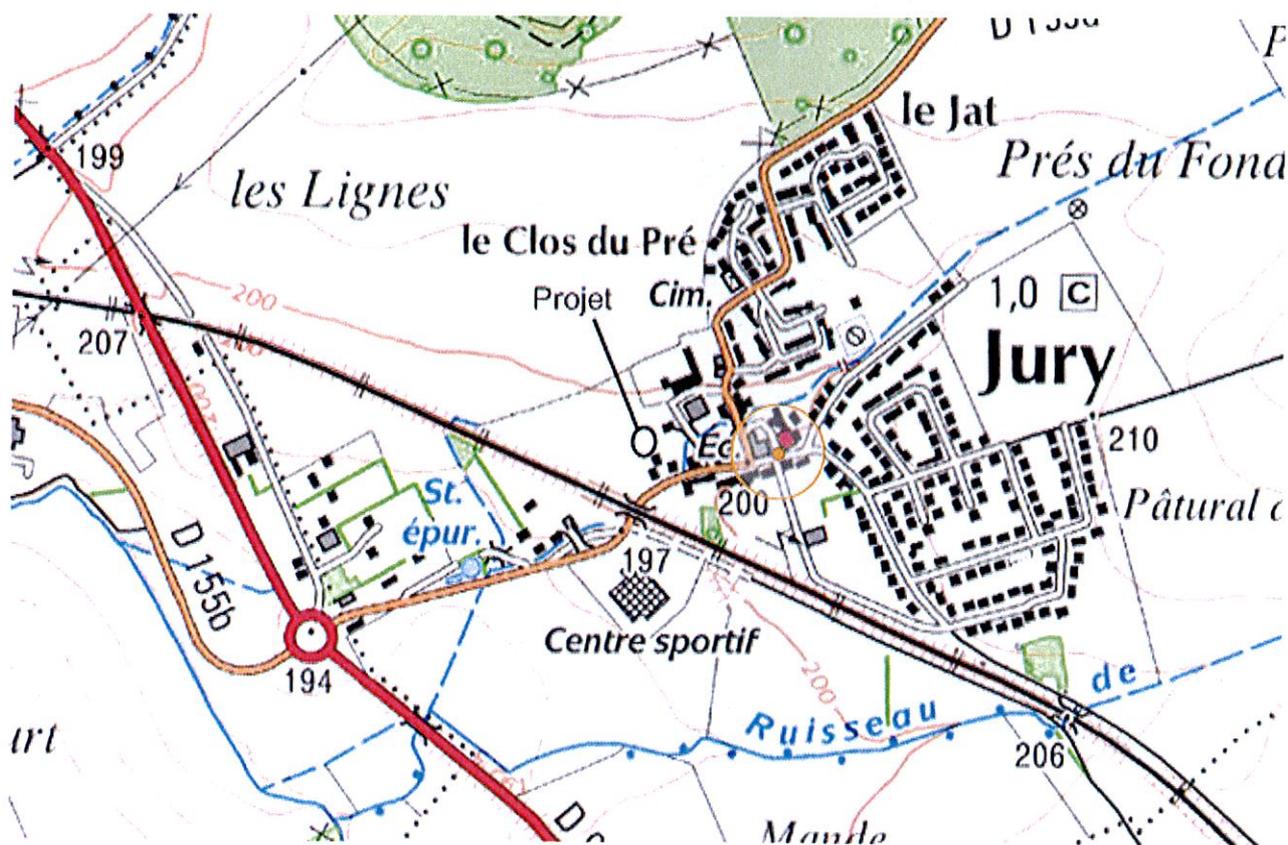

DONNEES TECHNIQUES

Surface totale desservie (ha)	Coefficient d'imperméabilisation (%)	Débit de fuite maximal (l/s)	Période de retour (an)	Volume utile de rétention (m ³)	Type de rétention et traitement
5,11	0,40	10	20	116	Bassin sec

Milieu récepteur du rejet des eaux pluviales : Ruisseau Saint Pierre
Nom de la masse d'eau (et code de la masse d'eau) : Seille

Mise en place d'un fossé de déconnexion du bassin versant dimensionné pour une période de retour vicennale,